



Y08/YL8 NOTICE D'INSTALLATION

Installation : il est possible de fixer la sonnerie à la plupart des surfaces, en la vissant à travers les languettes de fixation extérieures ou en perçant des orifices de montage intérieurs. Un presse-étoupe de 20 mm est prévu pour le câble d'alimentation. Le câble et le presse-étoupe doivent être installés conformément aux réglementations nationales et locales. Il n'est pas utile de mettre le circuit de la sonnerie à la terre, mais des prises de terre doivent être utilisées s'il est nécessaire d'assurer la continuité terrestre du conduit ou de la gaine du câble.

Entrée d'alimentation : vérifiez que l'alimentation convient à la tension nominale de la sonnerie ou de l'unité combinée en cours d'installation. Vérifiez que l'alimentation est COUPEE avant de procéder à une connexion quelconque, et effectuez le câblage en suivant strictement les instructions qui figurent sur l'étiquette de la borne.

Sélection de son : veillez à ce que l'alimentation soit COUPEE avant de continuer. Toutes les unités DC et AC sont équipées d'un choix de sons d'alarme (cf. le tableau pour tous renseignements complémentaires) qui peuvent être sélectionnés par le biais d'un interrupteur INT1 DIL à 5 positions. Un second son est disponible au moment de l'application d'un troisième fil connecté à la borne B3, comme l'illustre la figure 1, alors qu'il est toujours connecté à la borne B2. Sinon, des signaux sonores de 1ère et 2ème étapes peuvent être produits par le biais d'une inversion de l'alimentation (UNIQUEMENT POUR LES UNITES DC). Cf. la figure 2. Un son indépendant de 2ème étape est disponible grâce à INT2.

ATTENTION - Alarme très puissante, 120 dB (A) Veillez à porter des protège-oreilles lors des essais, de l'installation et de la mise en service.

TABLEAU DE SELECTION DU SON

<i>Premier et second sons</i>	<i>fréquence Hertz</i>	<i>répt. taux</i>	<i>interrupteurs 1 2 3 4 5</i>	<i>Application spéciale</i>
1 Sonnerie alternative à deux tons	800-1000	0,5	1 1 1 1 1	Alarmes d'incendie
2 Sonnerie alternative à deux tons	2500-3100	0,5	0 1 1 1 1	Alarmes de sécurité
3 Sonnerie alternative rapide à	800-1000	0,25	1 0 1 1 1	Plus urgent deux tons
4 Sonnerie alternative rapide à	2500-3100	0,25	0 0 1 1 1	Alarme dissuasive deux tons
5 Sonnerie alternative à deux tons	440-554	0,4/0,1	1 1 0 1 1	AFNOR, France
6 Sonnerie alternative à deux tons	430-470	1,0	0 1 0 1 1	
7 Sonnerie alternative très rapide	800-1000	0,13	1 0 0 1 1	à deux tons
8 Sonnerie alternative très rapide	2500-3200	0,07	0 0 0 1 1	à deux tons
9 Sonnerie alternative à deux tons	440-554	2,0	1 1 1 0 1	Turn-out, Suède
10 Tonalité continue	700	-	0 1 1 0 1	Signal de fin d'alerte, Suède
11 Tonalité continue	1000	-	1 0 1 0 1	
12 Tonalité continue	1000	-	0 0 1 0 1	
13 Tonalité continue	2300	-	1 1 0 0 1	
14 Tonalité continue	440	-	0 1 0 0 1	Fin D'Alerte
15 Tonalité discontinue	1000	2,0	1 0 0 0 1	
16 Tonalité discontinue	420	1,25	0 0 0 0 1	AS2220, Australie
17 Tonalité discontinue	1000	0,5	1 1 1 1 0	
18 Tonalité discontinue	2500	0,25	0 1 1 1 0	
19 Tonalité discontinue	2500	0,5	1 0 1 1 0	
20 Tonalité discontinue	700	6/12	0 0 1 1 0	Pre-vital mess, Suède
21 Tonalité discontinue	1000	1,0	1 1 0 1 0	
22 Tonalité discontinue	700	4,0	0 1 0 1 0	
23 Tonalité discontinue	700	0,25	1 0 0 1 0	Avertissement local, Suède
24 Tonalité discontinue	720	0,7/0,3	0 0 0 1 0	Alarme industrielle, Allemagne
25 Volume croissant, rapide, int.	1400	0,25	1 1 1 0 0	
26 Sirène rapide	250-1200	0,085	0 1 1 0 0	
27 Constante croissante, chute	1000	10/40/10	1 0 1 0 0	Alarme industrielle, Allemagne
28 ISO 8201 Evacuation	800-1000	comme std	0 0 1 0 0	Alarme d'évacuation Internationale
29 Sonnerie saccadée rapide	500-1000	0,15	1 1 0 0 0	
30 Sonnerie saccadée lente	500-1200	4,5	0 1 0 0 0	Evacuation, Pays-Bas
31 Avertisseur inversé	1200-500	1	1 0 0 0 0	Evacuation, Allemagne
32 Sirène	500-1200	3,0	0 0 0 0 0	

positions de l'interrupteur : MARCHE=1 et ARRET=0


FIXATION : Les alarmes de la série Y08 sont installées sur un mur ou une cloison d'un matériau adéquat, à l'aide des languettes qui ressortent du côté du boîtier. Les languettes sont percées avec un jeu de 8 mm sur des espacements de 250 mm. La longueur recommandée des vis de fixation est de 30 mm. Pour maintenir l'intégrité de la protection étanche, l'entrée du câble doit se faire par le biais d'un presse-étoupe étanche adéquat.

D7290/1

CLIFFORD & SNELL, TOM CRIBB ROAD, THAMESMEAD LONDON SE28 0BH
TEL: 0208 317 1717 FAX: 0208 317 2400
web: cliffordandsnell.com
Email: cliffordandsnell@aol.com




FIGURE 1: ENTREE **DC** - 2ème ETAPE AVEC UN TROISIEME FIL

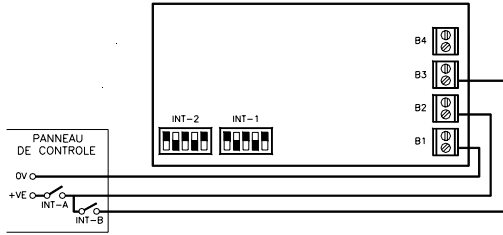


INTEGRITE DE LIGNE SUR LES SYSTEMES DC
 - POUR LE SYSTEME D'ALARME A 3 FILS ET 2 ETAPES, LE CONTROLE SE FAIT PAR LA POLARITE INVERSEE
 - POUR LE SYSTEME D'ALARME A 2 FILS ET 2 ETAPES, LE CONTROLE SE FAIT PAR LA VALEUR LIMITE (TENSION APPLIQUEE < 1V)

FIGURE 2: ENTREE **DC** - 2ème ETAPE PAR INVERSION DE L'ALIMENTATION

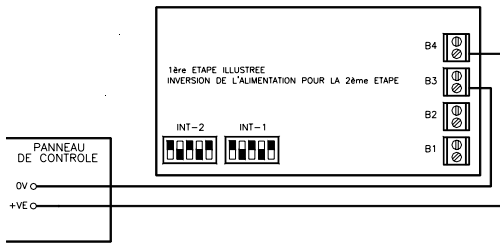


UNE RESISTANCE DE FIN DE LIGNE EST NECESSAIRE POUR LE CONTROLE DE LA LIGNE. ELLE DOIT AVOIR UNE RESISTANCE MINIMUM DE 3K3 OHMS ET 0,5 WATT ET ETRE DU TYPE BOBINE OU A COUCHE METALLIQUE.

FIGURE 3: ENTREE **AC**

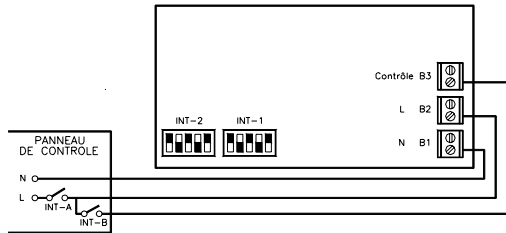

NOTE: FIL DE CONTROLE NECESSAIRE POUR LE 2ème SON


FIGURE 4: BRANCHEMENT DU SYSTEME

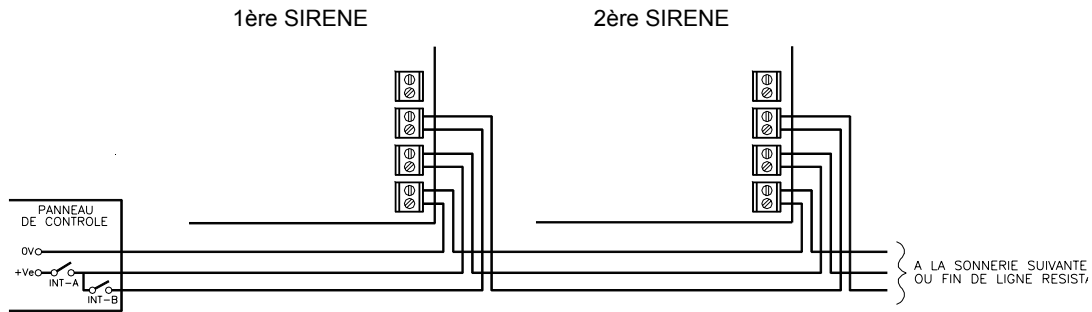

CABLAGE DES UNITES YL



Clifford & Snell

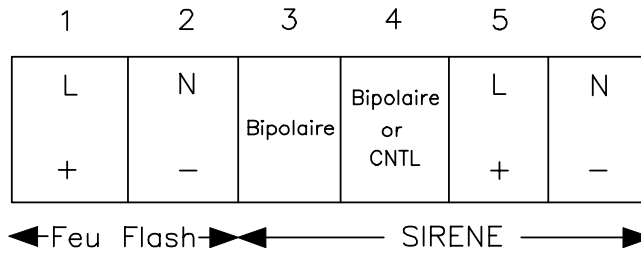

ATTENTION: TENSIONS ELEVEES DANS LA BALISE LORSQ'ELLE EST OPERATIONNELLE

CLIFFORD & SNELL, TOM CRIBB ROAD, THAMESMEAD LONDON SE28 0BH
TEL: 0208 317 1717 FAX: 0208 317 2400
web: cliffordandsnell.com
Email: cliffordandsnell@aol.com